



第1ファッション展示場

S=1:300



会社名

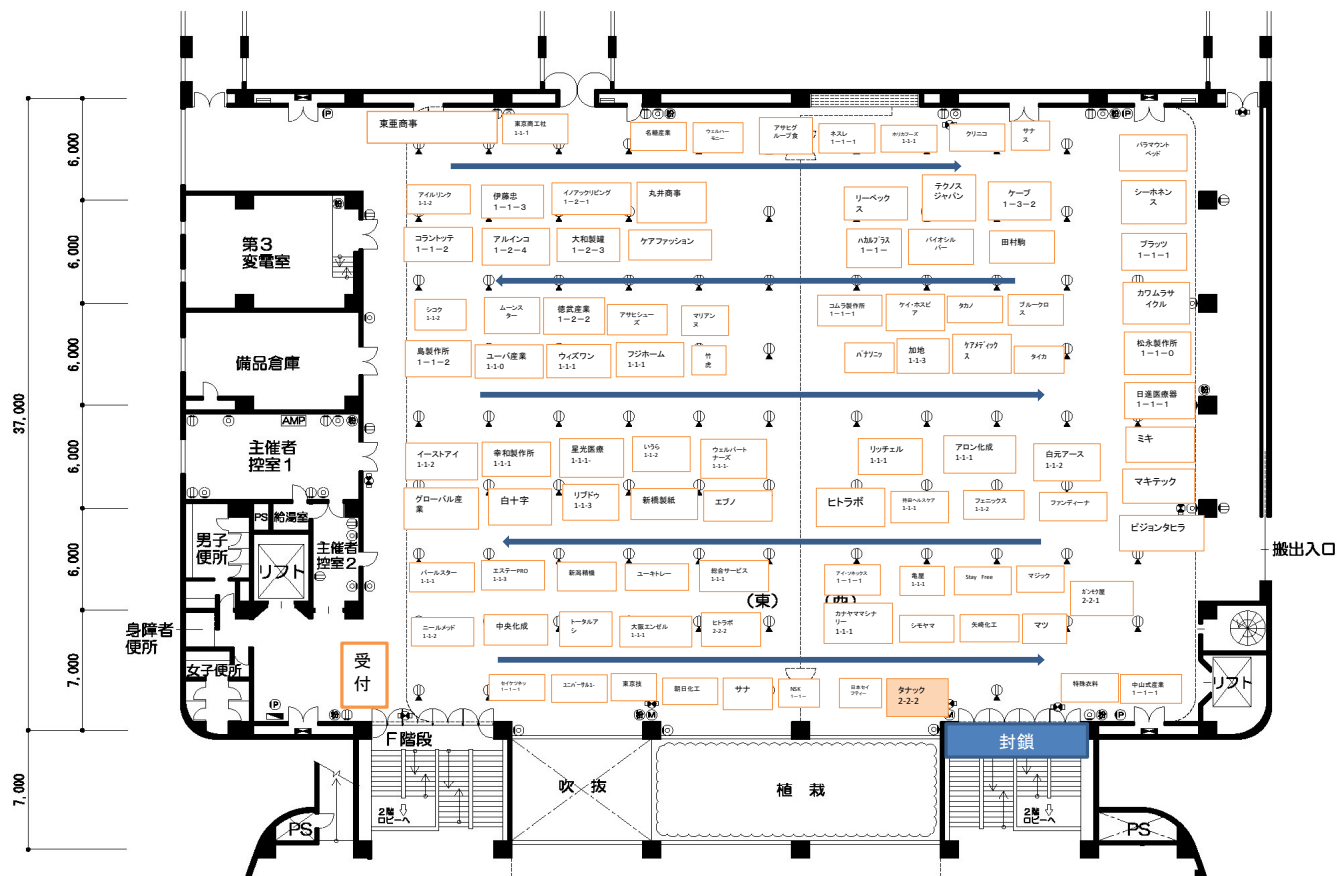

メーカー荷置き場

凡例

Ⓜ	フロアコンセント
Ⓜ	コンセント H=300
Ⓜ	電話用アウトレット H=300
Ⓜ	フロアコンセント
Ⓜ	マイクジャック H=300
Ⓜ	発信機 H=1400
Ⓜ	通路誘導灯 H=300
Ⓜ	誘導灯 H=2300
Ⓜ	電灯動力盤
Ⓜ	屋内消火栓
Ⓜ	消火器
Ⓜ	手動起動弁 (ドレンチャー用)

館内通路 (巾具) 基準 (火災予防条例第81条避難通路)

区分	避難通路	幅
地上ホール第1ファッション展示場	2.5メートル以上	2.0メートル以上
第2ファッション展示場	2.0メートル以上	1.6メートル以上

消火器の設置 (火災予防条例第45条消防用) 消火器の設置は、通路の下となるように設置すること。 (消火器の設置は、消火器の設置)

非障口・倉庫・分館設置の際は、必ずあけて下さい。